

## SOLICITAÇÃO

### ESCOPO TÉCNICO DETALHADO DO EQUIPAMENTO

**SOLICITANTE:** Kuayre Meireles

**CARGO:** Coordenador de Melhoria Contínua

**DATA:** 12/09/2022


#### SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTO:

- 13 (TREZE) UNIDADES DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DE 9000 BTU\*s.

#### DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

Condicionador de ar, tipo Split Condicionador de ar, tipo Split Hi-Wall Inverter, composto de unidade evaporadora e condensadora, com compressor rotativo, com capacidade de aquecimento e refrigeração de 9.000Btu/h, ciclo frio e quente, voltagem: tensão bivolt automático ou de acordo com a padronização de voltagem do local onde será instalado, gás refrigerante ecológico, reinício automático. Acionamento por controle remoto, ajustes automáticos de oscilação horizontal e vertical (swing), termostato digital, função cool, turbo, auto e desumidificação, com filtro antibacteriano, cor branca. Equipamento classificado na faixa A, conforme certificação INMETRO. Garantia mínima 01 ano.

IMAGEM ILUSTRATIVA




  
SIDNEI LUIS RUGERI  
Diretor Geral  
HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA

  
Kuayre Meireles  
Coordenador de Melhoria Contínua  
Hospital Estadual de Luziânia



  
ISNAR PASSOS  
Diretor Administrativo e Financeiro  
CRA 042935  
HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA



| SOLICITANTE  |   | AUTORIZAÇÃO  |  |
|--|---|--|--|
| Data: <u>20/09/22</u>  |   | Data: <u>23/09/22</u>  |  |
| <p><br/><b>Karyê Meireles</b><br/>Coordenador de Melhoria Contínua<br/>Hospital Estadual de Luziânia</p> <p>Assintura e Carimbo</p> | <p><br/><b>SIDNEI LUIS RUGERI</b><br/>Diretor Geral<br/>HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA</p> <p>Assintura e Carimbo</p> | <p><br/><b>ISNAR PASSOS</b><br/>Diretor Administrativo e Financeiro<br/>CRA-042935<br/>HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA</p> <p>Assintura e Carimbo</p> |  |

## JUSTIFICATIVA

Diante dos diversos riscos presentes nos ambientes hospitalares, torna-se essencial que o local tenha um sistema de climatização adequado e eficiente. Dessa forma, é possível evitar que fungos, bactérias e outros microrganismos prejudiciais à saúde se propaguem pelo ambiente.

A instalação de um sistema de climatização é muito importante para o controle do ambiente, além de atender aos requisitos básicos para as condições de segurança e garantir maior conforto térmico aos pacientes e colaboradores que atuam no local. Além disso, ele auxilia na higienização das salas de cirurgia, pós-operatórios, UTI, mantendo esses ambientes purificados e livres de agentes infecciosos.

Diante do fato, a aquisição dos equipamentos de ar condicionado em questão objetiva:

- 1- Continuidade dos atendimentos já prestados na unidade hospitalar atualmente e principalmente nas demandas futuras, onde irão operar todos os setores específicos, conforme a estrutura física do hospital;
- 2- Garantir a plena e efetiva operação do Hospital Estadual de Luziânia;
- 3- Atendimento ao Contrato de Gestão nº 045/2022 – SES/GO;
- 4- Atendimento ao Termo de Notificação Nº 128378 (SUvisa);

### JUSTIFICA-SE A COMPRA DE:

Ar Condicionado 9000 BTUs - 13 unidades

Ar Condicionado 12000 BTUs - 12 unidades

Ar Condicionado 18000 BTUs - 11 unidades


Ar Condicionado 22000 BTUs - 03 unidades

Ar Condicionado 29000 BTUs - 09 unidades

Ar Condicionado 47000 BTUs - 04 unidades

Ar Condicionado 57000 BTUs - 04 unidades

  
Klayre Meireles  
Coordenadora de Melhoria Contínua  
Hospital Estadual de Luziânia

  
SIDNEI LUIS RUGERI  
Diretor Geral  
HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA

  
ISNAR PASSOS  
Diretor Administrativo e Financeiro  
CRA 042935  
HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA



## SOLICITAÇÃO

### ESCOPO TÉCNICO DETALHADO DO EQUIPAMENTO

**SOLICITANTE:** Kuayre Meireles

**CARGO:** Coordenador de Melhoria Contínua

**DATA:** 12/09/2022

**SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTO:**

- 12 (DOZE) EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU's.


**DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:**

Condicionador de ar, tipo Split Condicionador de ar, tipo Split Hi-Wall Inverter, composto de unidade evaporadora e condensadora, com compressor rotativo, com capacidade de aquecimento e refrigeração de **12.000Btu/h**, ciclo frio e quente, voltagem: tensão bivolt automático ou de acordo com a padronização de voltagem do local onde será instalado, gás refrigerante ecológico, reinício automático. Acionamento por controle remoto, ajustes automáticos de oscilação horizontal e vertical (swing), termostato digital, função cool, turbo, auto e desumidificação, com filtro antibacteriano, cor branca. Equipamento classificado na faixa A, conforme certificação INMETRO.  
Garantia mínima 01 ano.

IMAGEM ILUSTRATIVA

  
**SIDNEI LUIS RUGERI**  
Diretor Geral  
HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA

  
Kuayre Meireles  
Coordenador de Melhoria Contínua  
Hospital Estadual de Luziânia

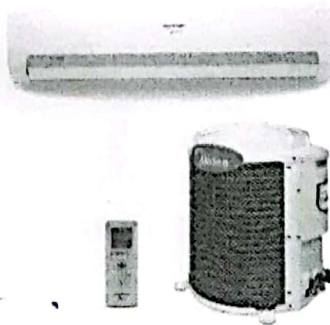

  
**ISNAR PASSOS**  
Diretor Administrativo/Financeiro  
CRA 042935  
HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA



| SOLICITANTE   |   | AUTORIZAÇÃO   |  |
|---|---|---|--|
| Data: <u>22/09/22</u>   |   | Data: <u>23/09/22</u>   |  |
| <p><del>Klayrê Meireles</del><br/>Coordenador de Melhoria Contínua<br/>Hospital Estadual de Luziânia</p> <p>Assintura e Carimbo</p> | <p><del>SIDNEY LUIS RUGERI</del><br/>Diretor Geral<br/>HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA</p> <p>Assintura e Carimbo</p> | <p><del>ISNAR PASSOS</del><br/>Diretor Administrativo / Financeiro<br/>CRA 042935<br/>HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA</p> |  |

## JUSTIFICATIVA

Diante dos diversos riscos presentes nos ambientes hospitalares, torna-se essencial que o local tenha um sistema de climatização adequado e eficiente. Dessa forma, é possível evitar que fungos, bactérias e outros microrganismos prejudiciais à saúde se propaguem pelo ambiente.

A instalação de um sistema de climatização é muito importante para o controle do ambiente, além de atender aos requisitos básicos para as condições de segurança e garantir maior conforto térmico aos pacientes e colaboradores que atuam no local. Além disso, ele auxilia na higienização das salas de cirurgia, pós-operatórios, UTI, mantendo esses ambientes purificados e livres de agentes infecciosos.

Diante do fato, a aquisição dos equipamentos de ar condicionado em questão objetiva:

- 1- Continuidade dos atendimentos já prestados na unidade hospitalar atualmente e principalmente nas demandas futuras, onde irão operar todos os setores específicos, conforme a estrutura física do hospital;
- 2- Garantir a plena e efetiva operação do Hospital Estadual de Luziânia;
- 3- Atendimento ao Contrato de Gestão nº 045/2022 – SES/GO;
- 4- Atendimento ao Termo de Notificação Nº 128378 (SUVISA);

### JUSTIFICA-SE A COMPRA DE:

Ar Condicionado 9000 BTUs - **13 unidades**

Ar Condicionado 12000 BTUs - **12 unidades**

Ar Condicionado 18000 BTUs - **11 unidades**


Ar Condicionado 22000 BTUs - **03 unidades**

Ar Condicionado 29000 BTUs - **09 unidades**

Ar Condicionado 47000 BTUs - **04 unidades**

Ar Condicionado 57000 BTUs - **04 unidades**

  
Klayre Moireles  
Coordenador de Melhoria Contínua  
Hospital Estadual de Luziânia

  
SIDNEI LUIS RUGERI  
Diretor Geral  
HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA

  
ISNAR PASSOS  
Diretor Administrativo/Financeiro  
CRA 042935  
HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA

## SOLICITAÇÃO

### ESCOPO TÉCNICO DETALHADO DO EQUIPAMENTO

**SOLICITANTE:** Kuayre Meireles

**CARGO:** Coordenador de Melhoria Contínua

**DATA:** 12/09/2022

#### SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTO:

- 11 (ONZE) EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTU's.


#### DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:


Condicionador de ar, tipo Split Condicionador de ar, tipo Split Hi-Wall Inverter, composto de unidade evaporadora e condensadora, com compressor rotativo, com capacidade de aquecimento e refrigeração de **18.000Btu/h**, ciclo frio e quente, voltagem: tensão bivolt automático ou de acordo com a padronização de voltagem do local onde será instalado, gás refrigerante ecológico, reinício automático. Acionamento por controle remoto, ajustes automáticos de oscilação horizontal e vertical (swing), termostato digital, função cool, turbo, auto e desumidificação, com filtro antibacteriano, cor branca. Equipamento classificado na faixa **A**, conforme certificação **INMETRO**.

Garantia mínima 01 ano.

#### IMAGEM ILUSTRATIVA

  
**SIDNEI LUIS RUGERI**  
Diretor Geral  
HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA

  
Kuayre Meireles  
Coordenador de Melhoria Contínua  
Hospital Estadual de Luziânia

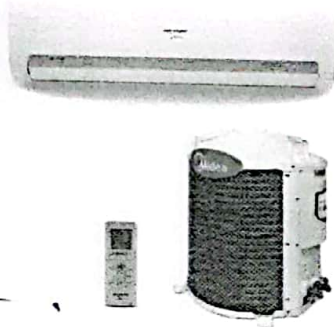

  
**ISNAR PASSOS**  
Diretor Administrativo e Financeiro  
CRA 047935  
HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA



# HOSPITAL ESTADUAL

De Luziânia - Vasco do Rosário Melo



SES  
Secretaria de  
Estado da  
Saúde



| SOLICITANTE   | AUTORIZAÇÃO  |  |
|---|--|--|
| Data: <u>20/09/22</u>   | Data: <u>23/09/22</u>  |  |
| <p><br/>Kuzzyra Meireles<br/>Coordenador de Melhoria Contínua<br/>Hospital Estadual de Luziânia</p> <p>Assintura e Carimbo</p> | <p><br/>SIDNEI LUIS RUGERI<br/>Diretor Geral<br/>HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA</p> <p>Assintura e Carimbo</p> | <p><br/>ISMAR PASSOS<br/>Diretor Administrativo/Financeiro<br/>CRA 042935<br/>HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA</p> |



## JUSTIFICATIVA

Diante dos diversos riscos presentes nos ambientes hospitalares, torna-se essencial que o local tenha um sistema de climatização adequado e eficiente. Dessa forma, é possível evitar que fungos, bactérias e outros microrganismos prejudiciais à saúde se propaguem pelo ambiente.

A instalação de um sistema de climatização é muito importante para o controle do ambiente, além de atender aos requisitos básicos para as condições de segurança e garantir maior conforto térmico aos pacientes e colaboradores que atuam no local. Além disso, ele auxilia na higienização das salas de cirurgia, pós-operatórios, UTI, mantendo esses ambientes purificados e livres de agentes infecciosos.

Diante do fato, a aquisição dos equipamentos de ar condicionado em questão objetiva:

- 1- Continuidade dos atendimentos já prestados na unidade hospitalar atualmente e principalmente nas demandas futuras, onde irão operar todos os setores específicos, conforme a estrutura física do hospital;
- 2- Garantir a plena e efetiva operação do Hospital Estadual de Luziânia;
- 3- Atendimento ao Contrato de Gestão nº 045/2022 – SES/GO;
- 4- Atendimento ao Termo de Notificação Nº 128378 (SUVISA);

### JUSTIFICA-SE A COMPRA DE:

Ar Condicionado 9000 BTUs - **13 unidades**

Ar Condicionado 12000 BTUs - **12 unidades**

Ar Condicionado 18000 BTUs - **11 unidades**


Ar Condicionado 22000 BTUs - **03 unidades**


Ar Condicionado 29000 BTUs - **09 unidades**

Ar Condicionado 47000 BTUs - **04 unidades**

Ar Condicionado 57000 BTUs - **04 unidades**

  
Kelyse Meireles  
Coordenador de Melhoria Contínua  
Hospital Estadual de Luziânia

  
SIDNEI LUIS RUGERI  
Diretor Geral  
HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA

  
ISNAR PASSOS  
Diretor Administrativo/Financeiro  
CRA 042935  
HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA

## SOLICITAÇÃO

### ESCOPO TÉCNICO DETALHADO DO EQUIPAMENTO

**SOLICITANTE:** Kuayre Meireles

**CARGO:** Coordenador de Melhoria Contínua

**DATA:** 12/09/2022

**SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTO:**

- 03 (TRÊS) EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DE 22.000 BTU's.

**DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:**

Condicionador de ar, tipo Split Condicionador de ar, tipo Split Hi-Wall Inverter, composto de unidade evaporadora e condensadora, com compressor rotativo, com capacidade de aquecimento e refrigeração de **22.000Btu/h**, ciclo frio e quente, voltagem: tensão bivolt automático ou de acordo com a padronização de voltagem do local onde será instalado, gás refrigerante ecológico, reinício automático. Acionamento por controle remoto, ajustes automáticos de oscilação horizontal e vertical (swing), termostato digital, função cool, turbo, auto e desumidificação, com filtro antibacteriano, cor branca. Equipamento classificado na faixa A, conforme certificação INMETRO. Garantia mínima 01 ano.

**IMAGEM ILUSTRATIVA**






**SIDNEY LUIS RUGERI**  
Diretor Geral  
HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA

**Kuayre Meireles**  
Coordenador de Melhoria Contínua  
Hospital Estadual de Luziânia

**ISNAR PASSOS**  
Diretor Administrativo e Financeiro  
CRA 042935  
HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA



| SOLICITANTE  |  | AUTORIZAÇÃO  |  |
|--|--|--|--|
| Data: <u>20/09/22</u>  |  | Data: <u>23/09/22</u>  |  |
| <p><br/>Klayrê Meireles<br/>Coordenador de Melhoria Contínua<br/>Hospital Estadual de Luziânia</p> <p>Assintura e Carimbo</p> | <p><br/>SIDNEI LUIS RUGERI<br/>Diretor Geral<br/>HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA</p> <p>Assintura e Carimbo</p> | <p><br/>ISNAR PASSOS<br/>Diretor Administrativo Financeiro<br/>CRA 042935<br/>HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA</p> |  |

## JUSTIFICATIVA

Diante dos diversos riscos presentes nos ambientes hospitalares, torna-se essencial que o local tenha um sistema de climatização adequado e eficiente. Dessa forma, é possível evitar que fungos, bactérias e outros microrganismos prejudiciais à saúde se propaguem pelo ambiente.

A instalação de um sistema de climatização é muito importante para o controle do ambiente, além de atender aos requisitos básicos para as condições de segurança e garantir maior conforto térmico aos pacientes e colaboradores que atuam no local. Além disso, ele auxilia na higienização das salas de cirurgia, pós-operatórios, UTI, mantendo esses ambientes purificados e livres de agentes infecciosos.

Diante do fato, a aquisição dos equipamentos de ar condicionado em questão objetiva:

- 1- Continuidade dos atendimentos já prestados na unidade hospitalar atualmente e principalmente nas demandas futuras, onde irão operar todos os setores específicos, conforme a estrutura física do hospital;
- 2- Garantir a plena e efetiva operação do Hospital Estadual de Luziânia;
- 3- Atendimento ao Contrato de Gestão nº 045/2022 – SES/GO;
- 4- Atendimento ao Termo de Notificação Nº 128378 (SUVISA);

### JUSTIFICA-SE A COMPRA DE:

Ar Condicionado 9000 BTUs - **13 unidades**

Ar Condicionado 12000 BTUs - **12 unidades**


Ar Condicionado 18000 BTUs - **11 unidades**

Ar Condicionado 22000 BTUs - **03 unidades**


Ar Condicionado 29000 BTUs - **09 unidades**

Ar Condicionado 47000 BTUs - **04 unidades**

Ar Condicionado 57000 BTUs - **04 unidades**

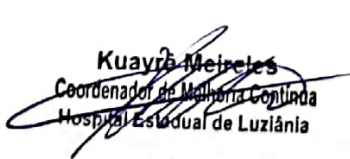  
Kuayra Meinelles  
Coordenador de Manutenção Contínua  
Hospital Estadual de Luziânia

  
SIDNEI LUIS RUGERI  
Diretor Geral  
HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA

  
ISNAR PASSOS  
Diretor Administrativo / Financeiro  
CRA 042935  
HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA



## SOLICITAÇÃO

### ESCOPO TÉCNICO DETALHADO DO EQUIPAMENTO

**SOLICITANTE:** Kuayre Meireles

**CARGO:** Coordenador de Melhoria Contínua

**DATA:** 12/09/2022

**SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTO:**


- 09 (NOVE) EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DE 29.000 BTU's.


**DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:**

Condicionador de ar, tipo Split Condicionador de ar, tipo Split Hi-Wall Inverter, composto de unidade evaporadora e condensadora, com compressor rotativo, com capacidade de aquecimento e refrigeração de **29.000Btu/h**, ciclo frio e quente, voltagem: tensão bivolt automático ou de acordo com a padronização de voltagem do local onde será instalado, gás refrigerante ecológico, reinício automático. Acionamento por controle remoto, ajustes automáticos de oscilação horizontal e vertical (swing), termostato digital, função cool, turbo, auto e desumidificação, com filtro antibacteriano, cor branca. Equipamento classificado na faixa **A**, conforme certificação **INMETRO**.  
Garantia mínima 01 ano.

**IMAGEM ILUSTRATIVA**




  
**SIDNEI LUIS RUGERI**  
Diretor Geral  
HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA

  
Kuayre Meireles  
Coordenador de Melhoria Contínua  
Hospital Estadual de Luziânia

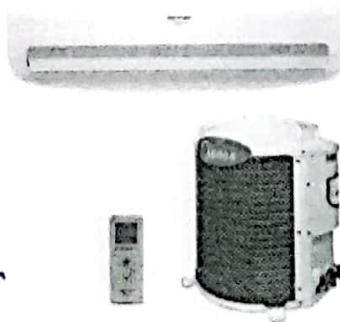

  
**ISNAR PASSOS**  
Diretor Administrativo / Financeiro  
CRA 042935  
HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA



| SOLICITANTE   |  | AUTORIZAÇÃO  |  |
|---|--|--|--|
| Data: <u>20/09/22</u>   |  | Data: <u>23/09/22</u>  |  |
| <p><br/>Karyre Meireles<br/>Coordenador de Melhoria Contínua<br/>Hospital Estadual de Luziânia</p> | <p><br/>SIDNETEUIS RUGERI<br/>Diretor Geral<br/>HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA</p> | <p><br/>ISNAR PASSOS<br/>Diretor Administrativo e Financeiro<br/>CRA 042935<br/>HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA</p> |  |
| Assintura e Carimbo   | Assintura e Carimbo  |  |  |

## JUSTIFICATIVA

Diante dos diversos riscos presentes nos ambientes hospitalares, torna-se essencial que o local tenha um sistema de climatização adequado e eficiente. Dessa forma, é possível evitar que fungos, bactérias e outros microrganismos prejudiciais à saúde se propaguem pelo ambiente.

A instalação de um sistema de climatização é muito importante para o controle do ambiente, além de atender aos requisitos básicos para as condições de segurança e garantir maior conforto térmico aos pacientes e colaboradores que atuam no local. Além disso, ele auxilia na higienização das salas de cirurgia, pós-operatórios, UTI, mantendo esses ambientes purificados e livres de agentes infecciosos.

Diante do fato, a aquisição dos equipamentos de ar condicionado em questão objetiva:

- 1- Continuidade dos atendimentos já prestados na unidade hospitalar atualmente e principalmente nas demandas futuras, onde irão operar todos os setores específicos, conforme a estrutura física do hospital;
- 2- Garantir a plena e efetiva operação do Hospital Estadual de Luziânia;
- 3- Atendimento ao Contrato de Gestão nº 045/2022 – SES/GO;
- 4- Atendimento ao Termo de Notificação Nº 128378 (SUvisa);

### JUSTIFICA-SE A COMPRA DE:

Ar Condicionado 9000 BTUs - **13 unidades**

Ar Condicionado 12000 BTUs - **12 unidades**

Ar Condicionado 18000 BTUs - **11 unidades**

Ar Condicionado 22000 BTUs - **03 unidades**

Ar Condicionado 29000 BTUs - **09 unidades**

Ar Condicionado 47000 BTUs - **04 unidades**

Ar Condicionado 57000 BTUs - **04 unidades**

  
Klayton M. Moraes  
Coordenador de Serviços Médicos Contínuos  
Hospital Estadual de Luziânia

  
SIDNEI LUIS RUGERI  
Diretor Geral  
HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA

  
ISNAR PASSOS  
Diretor Administrativo e Financeiro  
CRA 042935  
HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA

## SOLICITAÇÃO

### ESCOPO TÉCNICO DETALHADO DO EQUIPAMENTO

**SOLICITANTE:** Kuayre Meireles

**CARGO:** Coordenador de Melhoria Contínua

**DATA:** 12/09/2022

#### SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTO:

- 04 (QUATRO) EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DE 47.000 BTU's.

#### DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

##### CONDENSADORA

Controle Remoto: Sim

Swing: Sim

Anti Corrosão: Sim

Capacidade: 47000 BTUs

Selo Procel: Sim

Timer: Sim

Fase: Monofásico

Tecnologia: Inverter

Serpentina: Cobre

Frequência do Aparelho: 60 Hz

Aquecimento: Sim

Cor: Branco

Modos de Funcionamento: Ventila, Refrigera e Aquece

Garantia do equipamento: 12 Meses

Capacidade de Refrigeração Mín/Nominal/Máx: 19100/ 47000/ 50000 BTUs

##### EVAPORADORA


Filtro Anti-pó: Sim


Esfriamento Rápido (Turbo): Sim

Dreno: Sim

Ciclo: Quente Frio

Voltagem: 220V

  
KUAYRE MEIRELES  
Coordenador de Melhoria Contínua  
Hospital Estadual de Luziânia

  
SIDNEI LUIS RUGERI  
Diretor Geral  
HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA


  
ISNAR PASSOS  
Diretor Administrativo e Financeiro  
CRA 042935  
HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA




Avenida Alfredo Nasser, s/n Parque Estrela Dalva VII, Luziânia - GO, 72820-200



Sleep: Sim  
Gás Refrigerante: R-410A  
Compressor: Rotativo  
Classificação Energética: A  
Maior Economia de Energia: Sim  
Resfriamento: Sim  
Capacidade de Aquecimento: 19100/ 47000/ 50000 BTUs  
Painel Digital: Sim  
Serpentina: Cobre  
Consumo de Energia: 89,3 Kw/h mês  
Garantia do equipamento: 12 Meses

IMAGEM ILUSTRATIVA

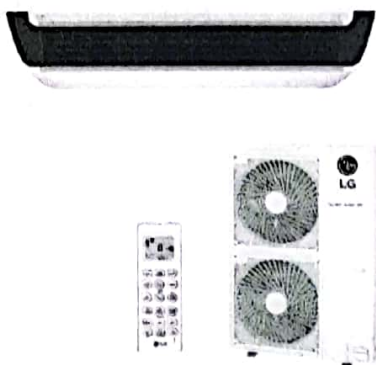

| SOLICITANTE   | AUTORIZAÇÃO   |
|---|---|
| Data: <u>20/09/22</u>   | Data: <u>23/09/22</u>   |
| <p><br/>Klayre Moraes<br/>Coordenadora de Melhoria Contínua<br/>Hospital Estadual de Luziânia</p> <p>Assintura e Carimbo</p> | <p><br/>SIDNEI LUIS RUGERI<br/>Diretor Geral<br/>HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA</p> <p>Assintura e Carimbo</p> <p><br/>ISNAR PASSOS<br/>Diretor Administrativo/Financeiro<br/>CRA 042935<br/>HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA</p> |

## JUSTIFICATIVA

Diante dos diversos riscos presentes nos ambientes hospitalares, torna-se essencial que o local tenha um sistema de climatização adequado e eficiente. Dessa forma, é possível evitar que fungos, bactérias e outros microrganismos prejudiciais à saúde se propaguem pelo ambiente.

A instalação de um sistema de climatização é muito importante para o controle do ambiente, além de atender aos requisitos básicos para as condições de segurança e garantir maior conforto térmico aos pacientes e colaboradores que atuam no local. Além disso, ele auxilia na higienização das salas de cirurgia, pós-operatórios, UTI, mantendo esses ambientes purificados e livres de agentes infecciosos.

Diante do fato, a aquisição dos equipamentos de ar condicionado em questão objetiva:

- 1- Continuidade dos atendimentos já prestados na unidade hospitalar atualmente e principalmente nas demandas futuras, onde irão operar todos os setores específicos, conforme a estrutura física do hospital;
- 2- Garantir a plena e efetiva operação do Hospital Estadual de Luziânia;
- 3- Atendimento ao Contrato de Gestão nº 045/2022 – SES/GO;
- 4- Atendimento ao Termo de Notificação Nº 128378 (SUVISA);

### JUSTIFICA-SE A COMPRA DE:

Ar Condicionado 9000 BTUs - **13 unidades**

Ar Condicionado 12000 BTUs - **12 unidades**


Ar Condicionado 18000 BTUs - **11 unidades**


Ar Condicionado 22000 BTUs - **03 unidades**

Ar Condicionado 29000 BTUs - **09 unidades**

Ar Condicionado 47000 BTUs - **04 unidades**

Ar Condicionado 57000 BTUs - **04 unidades**

  
Karyne Meirões  
Coordenador de Engenharia Civil  
Hospital Estadual de Luziânia


  
SIDNEI LUIS RUGERI  
Diretor Geral  
HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA


  
ISNAR PASSOS  
Diretor Administrativo/Financeiro  
CRA 042935  
HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA

## SOLICITAÇÃO

### ESCOPO TÉCNICO DETALHADO DO EQUIPAMENTO

|  |
|--|
| <p><b>SOLICITANTE:</b> Kuayre Meireles</p> <p><b>CARGO:</b> Coordenador de Melhoria Contínua</p> <p><b>DATA:</b> 12/09/2022</p>  |
| <p><b>SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTO:</b></p> <p>- 04 (QUATRO) EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DE 57.000 BTU's.</p>  |
| <p><b>DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:</b></p> <p><b>CONDENSADORA</b><br/>Controle Remoto: Sim<br/>Swing: Sim<br/>Anti Corrosão: Sim<br/>Capacidade: 57000 BTUs<br/>Selo Procel: Sim<br/>Timer: Sim<br/>Voltagem: 380V 3F<br/>Tecnologia: Inverter<br/>Serpentina: Cobre<br/>Frequência do Aparelho: 60 Hz<br/>Aquecimento: Sim<br/>Cor: Branco<br/>Modos de Funcionamento: Ventila, Refrigerera e Aquece<br/>Garantia do equipamento: 12 Meses</p> <p><b>EVAPORADORA</b><br/>Filtro Anti-pó: Sim<br/>Esfriamento Rápido (Turbo): Sim<br/>Dreno: Sim<br/>Ciclo: Quente Frio<br/>Sleep: Sim<br/>Gás Refrigerante: R-410A</p> |

  
Kuayre Meireles  
Coordenador de Melhoria Contínua  
Hospital Estadual de Luziânia

  
SIDNEI LUIS RUGERI  
Diretor Geral  
HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA

  
ISMAR PASSOS  
Diretor Administrativo / Financeiro  
CRA 042935  
HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA

Compressor: Rotativo  
Classificação Energética: A  
Maior Economia de Energia: Sim  
Resfriamento: Sim  
Painel Digital: Sim  
Serpentina: Cobre  
Garantia do equipamento: 12 Meses



| SOLICITANTE  |  | AUTORIZAÇÃO  |  |
|--|--|--|--|
| Data: <u>20/09/22</u>  |  | Data: <u>23/09/22</u>  |  |
| <br>Kelyre Meloles<br>Coordenadora de Maternidade<br>Hospital Estadual de Luziânia<br>Assinatura e Carimbo | <br>SIDNEI LUIS RUGERI<br>Diretor Geral<br>HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA<br>Assinatura e Carimbo | <br>ISNAR PASSOS<br>Diretor Administrativo-Financeiro<br>CRA 042935<br>HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA |  |



## JUSTIFICATIVA

Diante dos diversos riscos presentes nos ambientes hospitalares, torna-se essencial que o local tenha um sistema de climatização adequado e eficiente. Dessa forma, é possível evitar que fungos, bactérias e outros microrganismos prejudiciais à saúde se propaguem pelo ambiente.

A instalação de um sistema de climatização é muito importante para o controle do ambiente, além de atender aos requisitos básicos para as condições de segurança e garantir maior conforto térmico aos pacientes e colaboradores que atuam no local. Além disso, ele auxilia na higienização das salas de cirurgia, pós-operatórios, UTI, mantendo esses ambientes purificados e livres de agentes infecciosos.

Diante do fato, a aquisição dos equipamentos de ar condicionado em questão objetiva:

- 1- Continuidade dos atendimentos já prestados na unidade hospitalar atualmente e principalmente nas demandas futuras, onde irão operar todos os setores específicos, conforme a estrutura física do hospital;
- 2- Garantir a plena e efetiva operação do Hospital Estadual de Luziânia;
- 3- Atendimento ao Contrato de Gestão nº 045/2022 – SES/GO;
- 4- Atendimento ao Termo de Notificação Nº 128378 (SUVISA);

### JUSTIFICA-SE A COMPRA DE:

Ar Condicionado 9000 BTUs - **13 unidades**

Ar Condicionado 12000 BTUs - **12 unidades**

Ar Condicionado 18000 BTUs - **11 unidades**


Ar Condicionado 22000 BTUs - **03 unidades**

Ar Condicionado 29000 BTUs - **09 unidades**

Ar Condicionado 47000 BTUs - **04 unidades**

Ar Condicionado 57000 BTUs - **04 unidades**

  
Kelyne Melchior  
Coordenadora de Melhoria Contínua  
Hospital Estadual de Luziânia

  
SIDNEI LUIS RUGERI  
Diretor Geral  
HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA

  
ISNAR PASSOS  
Diretor Administrativo/Financeiro  
CRA 042935  
HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA